

### Installation

The central feature of a chiller installation is the chiller itself, this is known as a condensing unit. The chiller is supplied pre-charged with refrigeration gas and factory tested. Experienced refrigeration engineers are not an essential requirement for installation on board. The process of installation is similar to the installation of a self-contained compact air conditioner. Attention must be paid to the seawater pumps and the layout of the chilled water circulation system. The main attraction of this system is the ability to direct the generated cold energy into those cabins, where it is most required. These cabins are therefore refrigeration gas free. Since no compressor is required in the accommodation areas the equipment runs very quietly.

### Additional Heat

If requested, selective Air Handlers can be fitted with water valves and electric heating elements, which allow the selected cabins on board to be heated whilst the rest of the remainder of the craft is air conditioned. An attractive feature to further enhance climate control onboard.

### Quality Guarantee

Each Chiller is pre-charged and factory tested. Compliance regarding ABYC, U.S. Coast Guard regulations, CE marking and general Air Conditioning and Refrigeration Industry (ARI) standards is ensured.

### Einbau

Die Zentraleinheit einer Chiller Installation ist der Kaltwassersatz. Dieser ist befüllt mit Kühlgas und wird in der Fabrik aufgefüllt und getestet. Der Einbau ist daher ohne erfahrene Kühltechniker an Bord möglich. Es ergeben sich die gleichen Kriterien wie bei dem Einbau von Kompaktgeräten. Die Auslegung der Seewasserpumpen und der Chiller Umwälzpumpen ist besonders sorgfältig auszuführen. Die vom Kaltwassersatz erzeugte Kühlenergie wird über eine Wasserringleitung in den einzelnen Kabinen verteilt, und über die dort installierten Wärmetauscher abgenommen. Daher gelangt kein Kühlgas in die Kabinen. Da die Kompressor-einheit im Motorraum untergebracht wird, ist die Laufgeräusch in den Kabinen äußerst gering. Sie wird lediglich von der Luftström-Geschwindigkeit bestimmt.

### Zusatzwärme


Falls erforderlich können einzelne Kabinen mit zusätzlicher elektrischer Wärme beheizt werden. Dies ist eine interessante Variante für den Fall, daß Kranke an Bord sind. Die übrigen Kabinen können gleichzeitig gekühlt werden.

### Qualitätsgarantie


Jeder Chiller ist fabrikseitig aufgefüllt und getestet. Er entspricht den Vorschriften von ABYC, U. S. Coast Guard Bestimmungen, CE Vorschriften sowie den generellen Standards der Klima- und Kühlindustrie (ARI)

Model		KCC 16KHZ	KCC 24KHZ	KCC 32KHZ	KCC 40KHZ	KCC 50KHZ	KCC 60KHZ	Modell	
Capacity	BTU Watt	16000 4700	24000 7000	32000 9400	40000 11700	50000 14600	60000 17600	BTU Watt	Kühlleistung
Voltage	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 / 380	220 / 380	V	Spannung
Frequency	HZ	50	50	50	50	50	50	HZ	Frequenz
Phase	PH	1	1	1	1	3	3	PH	Phase
Current	In A	7.5	15	18	25	3 x 10	3 x 12	In A	Laufstrom
Starting Current	ld A	Soft start	Soft start	Soft start	Soft start	62	70.5	ld A	Anlass Strom

### Dimensions

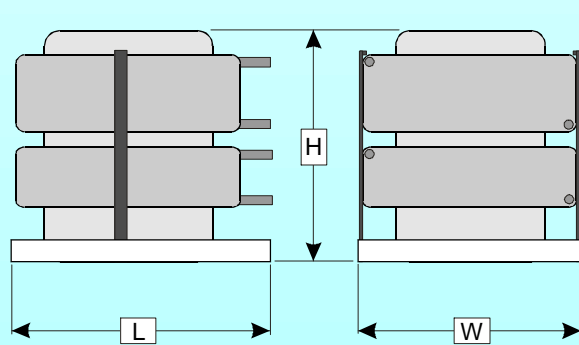

### Abmessungen

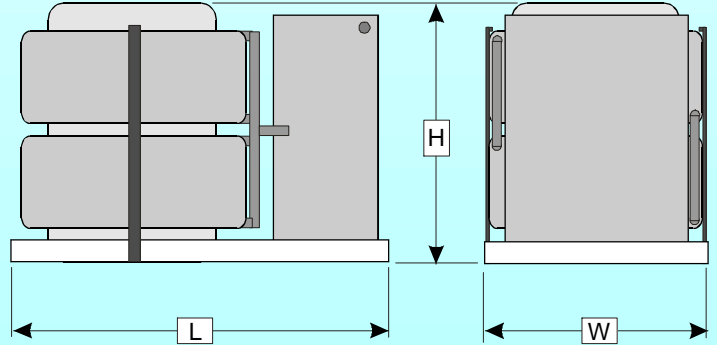

### Technical Data

Dimensions May Be Altered Without Notice

### Technische Daten

Model		KCC 16KHZ	KCC 24KHZ	KCC 32KHZ	KCC 40KHZ	KCC 50KHZ	KCC 60KHZ	Modell	
Length	L mm	420	420	420	550	550	550	L mm	Länge
Width	W mm	310	310	310	310	310	310	B mm	Breite
Height	H mm	320	360	360	450	470	470	H mm	Höhe
Weight	Kg	31	52	61	66	72	78	Kg	Gewicht
Seawater Pipe Conn.	Inch DIA	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	1"	1"	Zoll Ø	Seewasser Anschluss
Chiller Pipe - Connection	Inch DIA	5/8"	5/8"	1"	1"	1"	1 1/4"	Zoll Ø	Chiller Leitungs- Anschluss
Minimum Seawater Flow	L / min L / hr	21 1280	32 1920	42 2560	53 3200	66 4000	80 4800	L / min L / Std	Min Seewasser Fluss
Minimum Chillwater Flow	L / min L / hr	16 960	20 1200	26 1560	40 2400	50 3000	60 3600	L / min L / Std	Min Chillwasser Fluss

Cooling and heating capacities are quoted at nominal ratings of 100°F, 38°C condensing temperature and 35°F, 2°C evaporating temperature.

Electrical Box remotely mounted.

Standard models operate at 50 Hz with an increase in output when used with a 60 Hz supply.

Dedicated 60 Hz models are available on request.

Kühl und Heizleistungen sind basierend auf einer Kondensationstemperatur von 38°C sowie einer Verdampfungstemperatur von 2°C

Der Anschlusskasten ist lose.

Standard Modelle basieren auf 50 Hz, einige Modelle können jedoch mit 60 Hz betrieben werden.

60 Hz Modelle als Standard erhältlich.



**UK**  
HFL INDUSTRIAL & MARINE POWER LTD.  
HFL HOUSE, LOCKFIELD AVE. ENFIELD  
MIDDLESEX. EN3 7PX, U.K.  
TEL: +44 (0)20 8805-9088  
FAX: +44 (0)20 8805-9534  
e-mail: sales@hflgen.com

**EUROPE**  
HFL POWER & AIR GMBH  
HEISKAMPSTRASSE 8  
D-45527 HATTINGEN, GERMANY.  
TEL: +49 2324 682686 / 682687  
FAX: +49 2324 682688  
e-mail: horst@hflgen.com

**MIDDLE EAST**  
HFL MANTECH LTD.  
PO BOX 20695, DUBAI  
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 433 25 42  
FAX: +971 433 06 49

WWW.hflgen.COM

